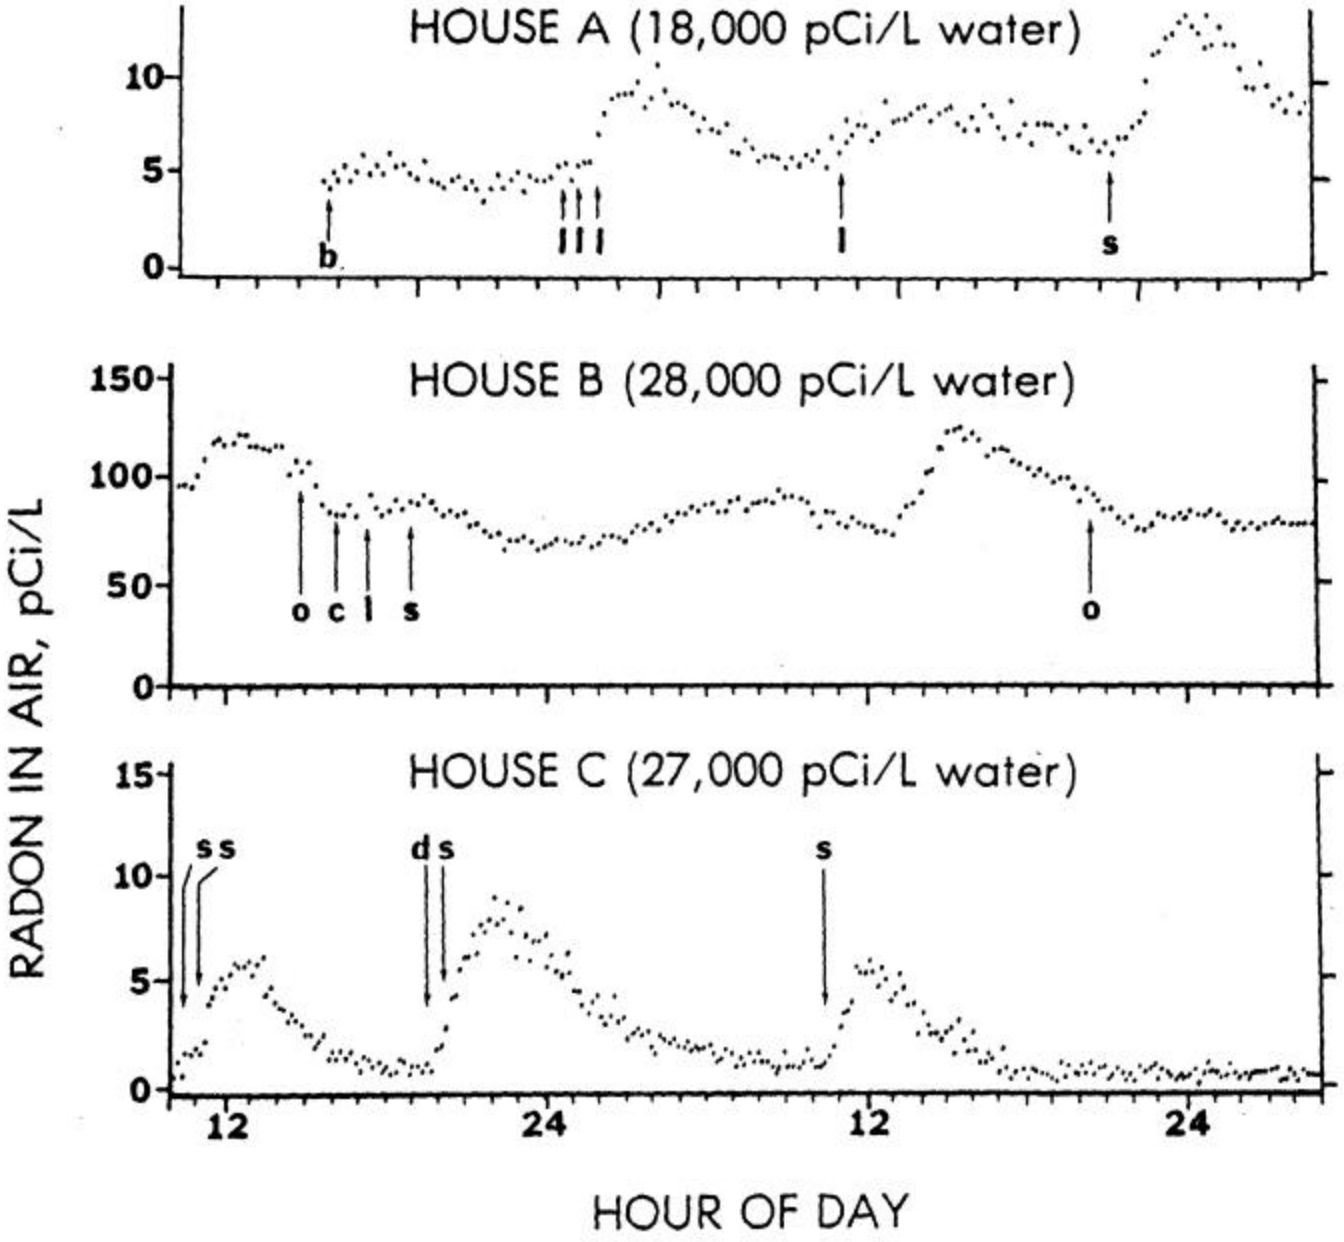
HOUSE A (18,000 pCi/L water)
10
5
0
b
l
s
HOUSE B (28,000 pCi/L water)
150
100
50
0
o c l s
o
HOUSE C (27,000 pCi/L water)
15
10
5
0
s s
d s
s
12
24
12
24
RADON IN AIR, pCi/L
HOUR OF DAY